


Sockelplan Auseneinheit PUD-SHWM60VAA 30-140VAA

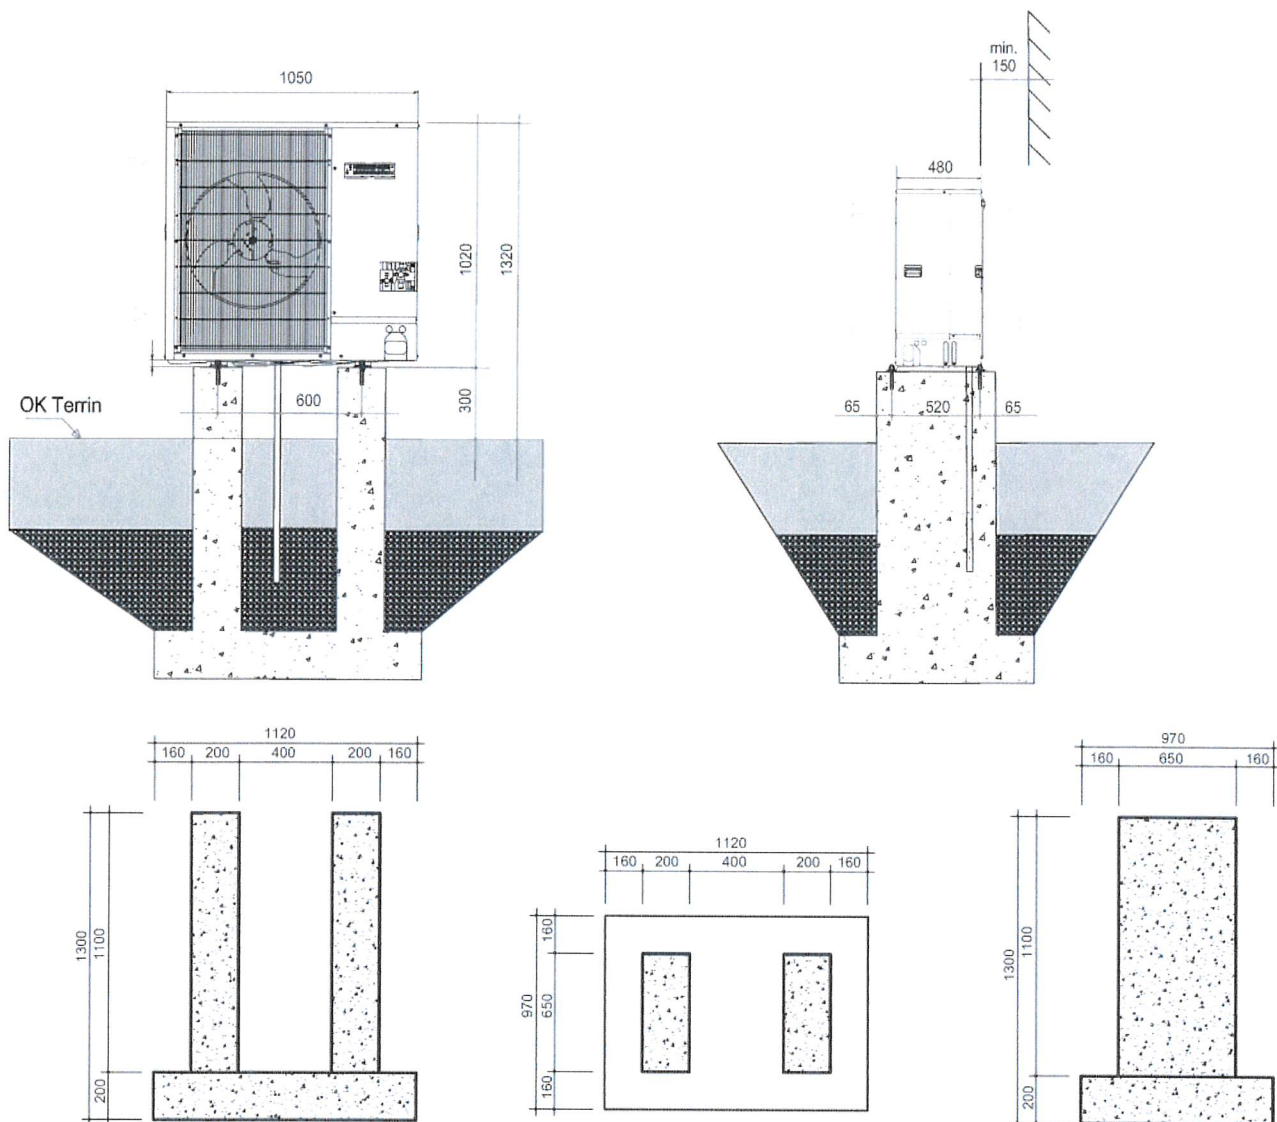

Info

Die Höhe des Sockels oberhalb des Terrains richtet sich nach den örtlichen Witterungen und Schneehöhen. Ein Kiesbett unterhalb der installierten Auseneinheit empfiehlt sich für das Versickern des Kondensats ohne Eisbildung im Winter. Die Einheit muss mit dem Sockel verschraubt sein.